

ANEJO N°13

Iluminación

Índice

1	Introducción	1
2	Reglamentación y Normativa	2
3.1	Criterios luminotécnicos de calidad. Definición del parámetros	3
3.1.1	Clasificación de las vías según intensidad de tráfico	3
3.1.2	Nivel de Iluminación	4
3.2	Sistemas de iluminación	5
3.2.1	Elección de fuente de luz	5
3.2.2	Elección de luminarias	5
3.2.3	Datos a tener en cuenta para el futuro:	6
3.2.4	Elección de columnas	6

APÉNDICE Nº13.1: CÁLCULOS LUMÍNICOS

1 Introducción

El presente anejo aborda la Iluminación a implantar en el “**Proyecto de Trazado de la Bicipista del Nervión. Tramo: Bolueta (Bilbao) – La Basconia (Basauri)**”. Se ha contado con la colaboración de una empresa especializada en iluminación.

2 Reglamentación y Normativa

Para la consideración de la necesidad de iluminar la vía objeto de estudio, se ha acudido a las “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (año 1999) y a las Normas BAT (6.- Señalización, Balizamiento y Barreras de Seguridad-Energía eléctrica e Iluminación).

Para la definición del alumbrado del presente proyecto, se han seguido las directrices del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores (Real Decreto 1890/2008).

Proyecto de Trazado de la bicipista del Nervión. Tramo: Bolueta (Bilbao) – La Basconia (Basauri)

Anejo nº13: Iluminación

2

3 Iluminación general bicipista

Para la definición del alumbrado del presente proyecto, se han seguido las directrices del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores (Real Decreto 1890/2008).

3.1 Criterios luminotécnicos de calidad. Definición del parámetros

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios.

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales de las vías.

Clasificación de las vías según velocidad

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en la Tabla 1.

Tabla 1 – Clasificación de las vías

Clasificación	Tipo de vía	Velocidad del tráfico rodado
		(km/h)
A	de alta velocidad	$v > 60$
B	de moderada velocidad	$30 < v \leq 60$
C	carriles bici	--
D	de baja velocidad	$5 < v \leq 30$
E	vías peatonales	$v \leq 5$

La bicipista objeto de proyecto será clasificado como carriles bici (tipo C) y una vía peatonal (tipo E), que han de ser convenientemente iluminados.

3.1.1 Clasificación de las vías según intensidad de tráfico

Según sus tablas, podemos diferenciar los tipos de vías, por sus usos, tráfico y velocidades, estableciendo subgrupos dentro de la clasificación anterior.

En la siguientes tablas se define la clase de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificación de vías anteriores:

Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado(*)
B1	• Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de tráfico importante.	
	• Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas.	
	Intensidad de tráfico	
	IMD ≥ 7.000	ME2 / ME3c
	IMD < 7.000	ME4b / ME5 / ME6
B2	• Carreteras locales en áreas rurales.	
	Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera.	
	IMD ≥ 7.000	ME2 / ME3b
	IMD < 7.000	ME4b / ME5

(*) Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

En este proyecto no existen viales, de manera que no se aplicará esta tabla para la determinación de la clase de alumbrado.

Tabla 4 – Clases de alumbrado para vías tipos C y D

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado(*)
C1	• Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de unión en zonas urbanas	
	Flujo de tráfico de ciclistas	
	Alto.....	S1 / S2
D1 - D2	• Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.	
	• Aparcamientos en general.	
	• Estaciones de autobuses.	
D3 - D4	Flujo de tráfico de peatones	
	Alto.....	CE1A / CE2
	Normal	CE3 / CE4
D3 - D4	• Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada	
	• Zonas de velocidad muy limitada	
	Flujo de tráfico de peatones y ciclistas	
D3 - D4	Alto.....	CE2 / S1 / S2
	Normal	S3 / S4

Tabla 5 – Clases de alumbrado para vías tipo E

Situaciones de proyecto	Tipos de vías	Clase de Alumbrado(*)
E1	• Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo de la calzada.	
	• Paradas de autobús con zonas de espera	
	• Áreas comerciales peatonales.	
E1	Flujo de tráfico de peatones	
	Alto.....	CE1A / CE2 / S1
	Normal	S2 / S3 / S4
E2	• Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario de peatones.	
	Flujo de tráfico de peatones	
	Alto.....	CE1A / CE2 / S1
E2	Normal	S2 / S3 / S4

(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Para la bicipista, en la que existirá un carril bici y un vía peatonal, se consideran las situaciones de proyecto C1 y E1 respectivamente. En el proyecto objeto de estudio se utilizará una clase de alumbrado mínima S3.

3.1.2 Nivel de Iluminación

En las tabla 9 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las diferentes clases de alumbrado determinadas en el apartado anterior.

Las clases de alumbrado de la serie S hacen referencia a los valores que deben alcanzar los siguientes parámetros de iluminación:

- Nivel de luminancia media de la superficie de la calzada.
- Conociendo ya la clase de alumbrado, mediante la Tabla 9 se pueden hallar los valores de iluminación que corresponden a cada clase (los valores correspondientes al presente proyecto se encuentran sombreados). Dicha tabla comprende un total de 4 clases de alumbrado ordenadas de mayor a menor grado de exigencia luminotécnica.

Tabla 8 – Series S de clase de alumbrado para situaciones de proyecto C, D y E.

Clase de Alumbrado	Iluminancia horizontal en el área de la calzada	
	Iluminancia Media Em (Lux)	Iluminancia mínima Emin (Lux)
S1	15	5
S2	10	3
S3	7,5	1,5
S4	5	1

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, el tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

Con estos datos, y considerando unas medidas de la vía de 6 m de ancho, se ha efectuado una primera labor de selección del material para adoptar una solución adecuada.

3.2 Sistemas de iluminación

3.2.1 Elección de fuente de luz

Se considera adecuado escoger para la instalación de la bicipista luminarias solares, con capacidad sensórica, garantía de funcionamiento por las noches, garantía del fabricante sobre la robustez de sus equipos, y que sean luminarias poco susceptibles de sufrir actos vandálicos.

3.2.2 Elección de luminarias

La problemática con las luminarias solares habitualmente es triple:

- Elevado costo
- Garantía de uso los 365 días
- Robo de las baterías.


En el caso que nos ocupa se ha buscado una luminaria orientable que pueda garantizar el uso los 365 días del año, con garantía de los materiales lo más alta posible y que aparentemente no sea atractiva al robo de sus baterías por los ladrones. Con estos criterios lo más desarrollado en el mercado a día de hoy puede resultar la luminaria SUNSTAY del fabricante Philips.(Los cálculos se han desarrollado con el modelo de luminaria BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar)

Dicha luminaria lleva integrada la placa y la batería en la misma luminaria, lo que hace que la batería sea muchísimo más pequeña que la del resto de fabricantes, dificultando la posibilidad de robo de la misma. Es lo que denominan Todo En Uno (All In One).



Las características que remarca el fabricante sobre esta luminaria son las siguientes:

Dimensions

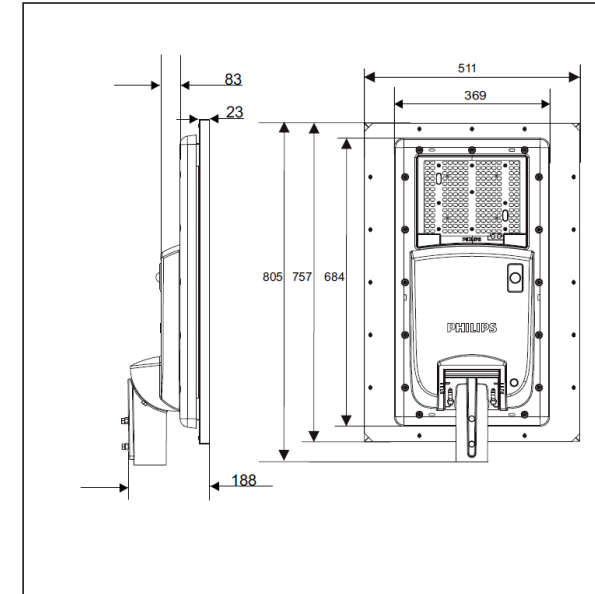

SunStay

Luminaria vial integrada con batería de ferrofosfato de litio (LiFePO4), panel solar, controlador de carga y sensor PIR integrado en la luminaria. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida. El soporte de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje lateral y post-top en báculo.

Beneficios

- Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
- Alto ahorro energético
- Protección del paisaje natural: no se necesita cavar zanjas para cablear
- Respetuoso con el medio ambiente
- Sólida y robusta para una larga vida útil

Características

- Alta eficacia luminosa de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería.
- Batería de ferrofosfato de litio reemplazable para una larga vida útil y operaciones sin complicaciones.
- Controlador de carga MPPT para máxima eficiencia.
- Carcasa de aluminio fundido a presión para una óptima robustez y excelente disipación de calor.
- Soporte de montaje en báculo especialmente diseñado con ángulos de inclinación ajustables entre 0 y 15 grados, que también se puede utilizar en posiciones de montaje post-top y lateral.
- Perfil de regulación definido en fábrica junto con el sensor PIR para maximizar el tiempo de funcionamiento.
- Función de autodiagnóstico junto con LED indicadores de carga de la batería, descarga y tensión de corte.

Proyecto de Trazado de la bicipista del Nervión. Tramo: Bolueta (Bilbao) – La Basconia (Basauri)

Anejo nº13: Iluminación

5

Philips además garantiza que con la carga de un día, funciona dos noches, así que con este modelo de luminaria se ha realizado el estudio de iluminación, que se adjunta en el *Apéndice 13. Cálculos Lumínicos*

El estudio de iluminación ha sido el resultante de colocar una columna de 6 metros de altura a un lado de una plataforma de la bicipista, de 6,0 m de anchura, con una separación entre columnas de 27,5 m tal como solicitó la Dirección de Proyecto. El resultado obtenido revela que se alcanzan los requerimientos demandados por el Reglamento para el nivel S2:

Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.		
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)		
	E _m [lx]	E _{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	12.50	5.27
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3.2.3 Datos a tener en cuenta para el futuro:

El modelo de iluminación basado en placas solares implica mantener las zonas circundantes a la luminaria despejadas de vegetación, de cara a que la luz del sol incida directamente en la placa de cada luminaria, este tema es un aspecto importante de cara al diseño de la bicipista, sobre todo en zonas donde pueda haber más vegetación, y es un dato a tener en cuenta para la realización de las labores de mantenimiento futuras. De todas maneras, ésta es una tecnología en constante evolución y el día que realmente se ponga en marcha la bicipista puede haber luminarias más evolucionadas que la solución que ahora se está presentando.


3.2.4 Elección de columnas

Se emplearán báculos de 6 m de altura para las luminarias empleadas.


4 Iluminación Túnel

La única parte del trazado de la Bicipista que no puede ser alumbrada con luminarias solares es el túnel que discurre entre el PK 0+890 y el PK 1+030. Este túnel es un antiguo túnel ferroviario con una sección interior de 8,0 m de anchura media y 4,0 m de altura, en cuyo interior se debe proporcionar una buena calidad de luz para evitar que se pueda convertir en un punto oscuro en el itinerario ciclista.


Para lograr su correcta iluminación se ha planteado la instalación de luminarias lineales, alineadas en el centro del túnel, con una separación de 7,0 metros entre ellas, de manera que ofrezcan una adecuada calidad de luz, con una distribución de luz uniforme sin franjas ni zonas de color.

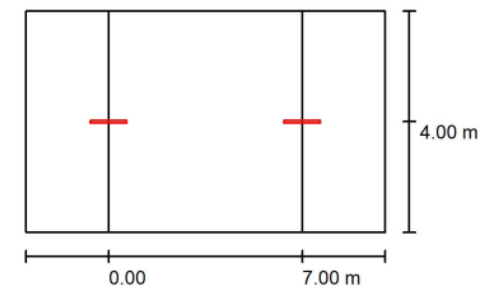

El análisis lumínico ha sido realizado por especialistas de la empresa Sygnify, y para ello se han dispuesto las luminarias tipo Pacific LED gen4, concretamente el modelo WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300 31W 4200lm 4000K, estanco y de alta eficiencia, pudiendo disponerse otro de similares tipologías. Las características que destaca el fabricante sobre esta luminaria son las siguientes:

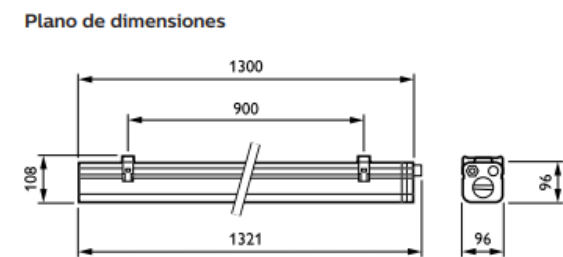

Datos fotométricos

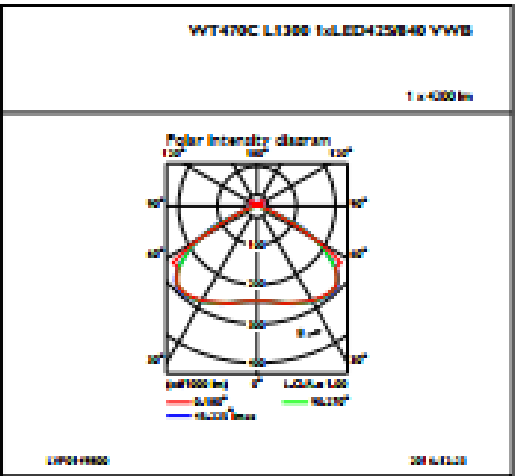

En este caso hay que prever el enganche de la iluminación del túnel a la red eléctrica de la zona, que previsiblemente no supondrá problema ya que existen viviendas próximas con suministro eléctrico. Se necesitará pedir previamente el enganche a dicha red para el suministro al túnel.

Los cálculos realizados se adjuntan en el Apéndice 13. Cálculos Lumínicos. El resultado obtenido revela que se alcanzan unos niveles de iluminación adecuados en el interior:

APÉNDICE N°13.1

Cálculos lumínicos

Iluminación solar

Proyecto 1

Alumbrado Bicipista Ibaizabal Amorebieta-lurreta.

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Fecha: 12.02.2021
Proyecto elaborado por: Gotzon Beraza

Proyecto 1

SIGNIFY

Proyecto 1

Portada del proyecto	1
Índice	2
Philips BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP	
Hoja de datos de luminarias	3
BICIPISTA VIA: 6m	
Datos de planificación	4
Lista de luminarias	5
Resultados luminotécnicos	6
Rendering (procesado) en 3D	7
Rendering (procesado) de colores falsos	8



12.02.2021

Proyecto elaborado por

Gotzon Beraza

Teléfono 618.954.421

Fax

e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Índice

1
2
3
4
5
6
7
8




Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Philips BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.

Emisión de luz 1:

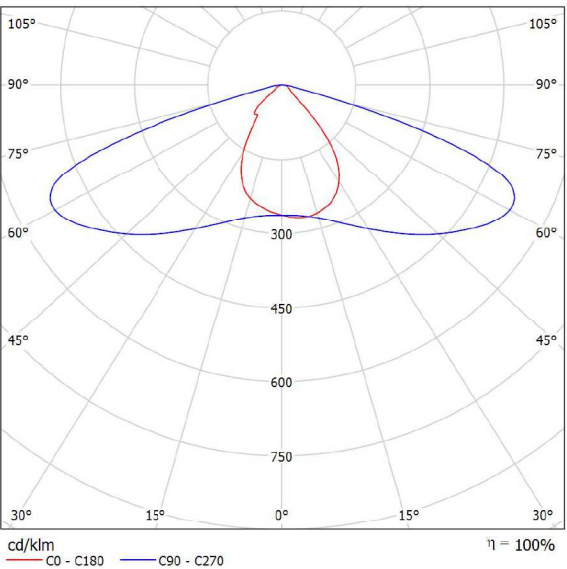

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 77 98 100 100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.



Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

BICIPISTA VIA: 6m / Datos de planificación



Perfil de la vía pública

Camino para bicicletas 1

(Anchura: 6.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

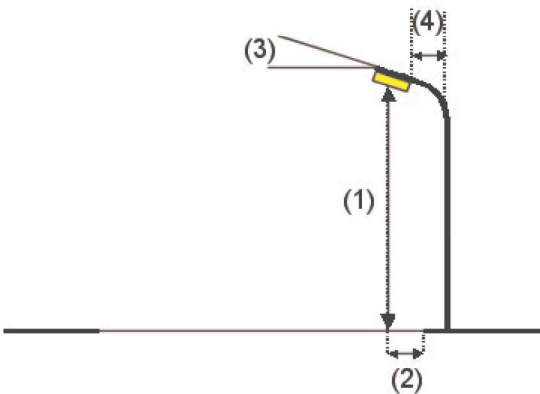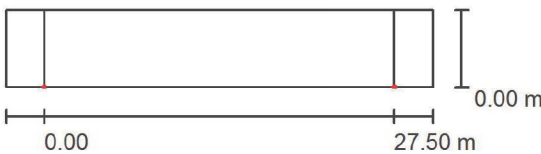

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria): 4680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4680 lm
Potencia de las luminarias: 25.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 27.500 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Philips BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 443 cd/klm
con 80°: 27 cd/klm
con 90°: 0.43 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G4.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.




Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

BICIPISTA VIA: 6m / Lista de luminarias


Philips BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP
Nº de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4680 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4680 lm
Potencia de las luminarias: 25.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41 77 98 100 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.



Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

BICIPISTA VIA: 6m / Resultados luminotécnicos

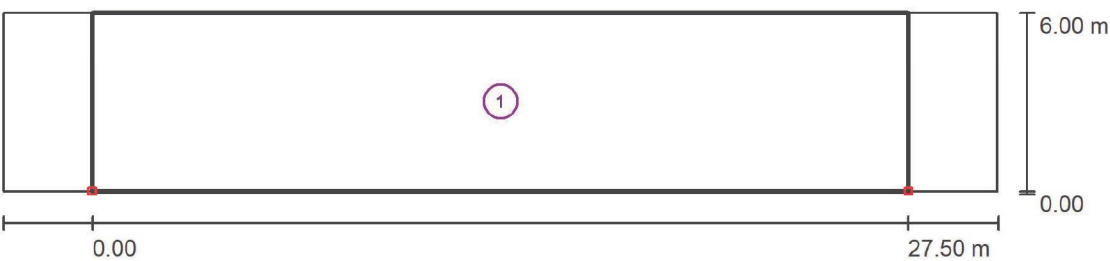

Factor mantenimiento: 0.85


Escala 1:240

Lista del recuadro de evaluación



- 1 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 27.500 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	12.50	5.27
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

BICIPISTA VIA: 6m / Rendering (procesado) en 3D

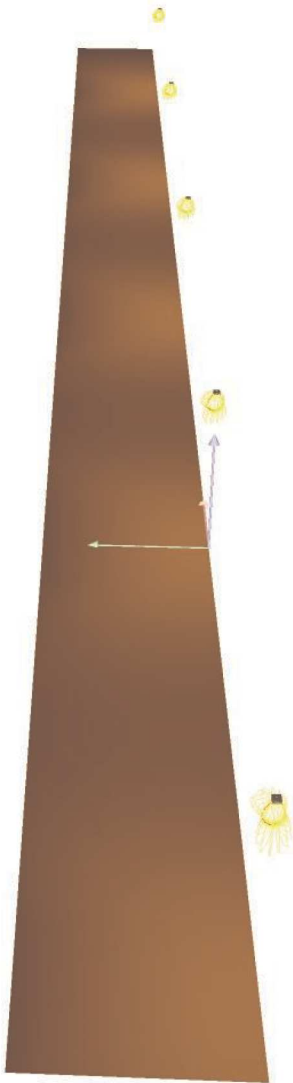

BICIPISTA VIA: 6m / Rendering (procesado) de colores falsos

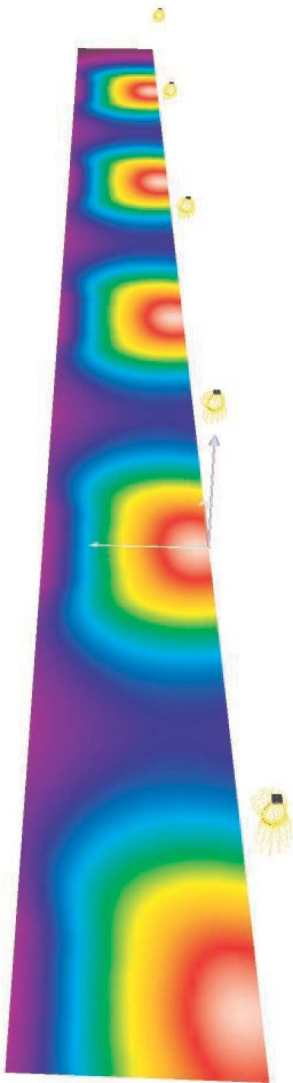

Iluminación túnel

Proyecto 1

Índice

Iluminación del Trazado de la Bicipista del Nervión.
Tramo: Bolueta (Bilbao) – La Basconia (Basauri)

Túnel del Boquete

Proyecto 1	
Portada del proyecto	1
Índice	2
PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB	
Hoja de datos de luminarias	3
Túnel del Boquete	
Datos de planificación	4
Lista de luminarias	5
Luminarias (lista de coordenadas)	6
Rendering (procesado) en 3D	7
Rendering (procesado) de colores falsos	8
Vistas Ray-Trace	
Previsualización Ray-Trace 1	
Rendering Ray-Trace	9
Superficies exteriores	
Superficie de cálculo 1	
Isolíneas (E, perpendicular)	10
Gráfico de valores (E, perpendicular)	11
Calle 50lux	
Datos de planificación	12
Lista de luminarias	13
Resultados luminotécnicos	14
Rendering (procesado) en 3D	15
Rendering (procesado) de colores falsos	16


Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 25.11.2021
Proyecto elaborado por: Gotzon Beraza

PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:

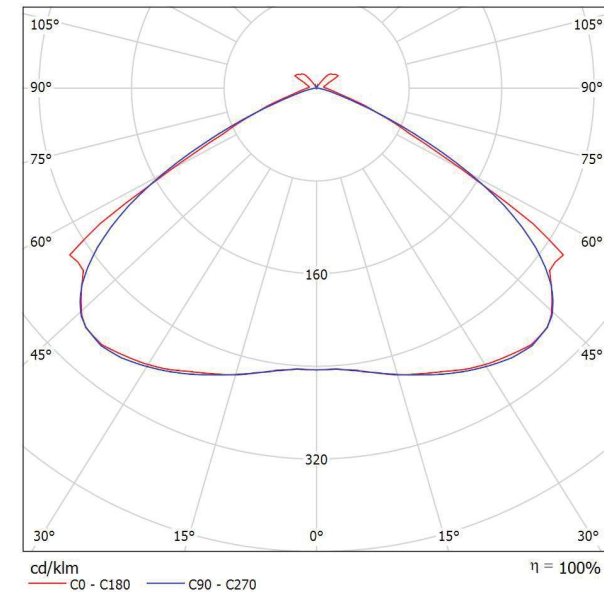

Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 45 86 98 96 100

Excelente calidad de la luz con alta eficiencia PacificLED gen4 es una luminaria LED estanca, fiable y de alta eficiencia que ofrece una excelente calidad de luz con una distribución de luz uniforme sin franjas ni artefactos de color visibles. La gama proporciona una construcción modular que permite una actualización y mantenimiento sencillos.

El nuevo sistema óptico brinda iluminación sin distorsiones con una orientación visual mejorada, lo que la hace especialmente idónea para la industria en general, los almacenes y los aparcamientos. La gama también ofrece la opción de diversas ópticas para garantizar un sistema de iluminación optimizado para una amplia variedad de aplicaciones.


Para aplicaciones industriales, PacificLED gen4 dispone de una arquitectura de producto abierta con acceso a la bandeja portaequipos sin necesidad de herramientas y un innovador diseño con conector integrado para una instalación rápida y sencilla. El anclaje de montaje a techo de una sola pieza garantiza que no haya pequeños componentes sueltos, lo que podría afectar al proceso de producción.

Emisión de luz 1:

Valoración de deslumbramiento según UGR												
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Tamaño del local X	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara						
2H	2H	20.3	21.6	20.6	21.9	22.3	21.1	22.4	21.5	22.7	23.0	
	3H	20.5	21.8	20.8	21.9	22.3	21.4	22.6	21.8	22.9	23.3	
	4H	20.4	21.5	20.8	21.9	22.2	21.4	22.5	21.8	22.8	23.2	
	6H	20.4	21.4	20.8	21.8	22.2	21.3	22.3	21.8	22.7	23.1	
	8H	20.4	21.3	20.8	21.7	22.1	21.3	22.2	21.7	22.6	23.0	
	12H	20.4	21.2	20.8	21.6	22.1	21.3	22.1	21.7	22.5	23.0	
4H	2H	20.6	21.7	21.0	22.0	22.4	21.3	22.4	21.7	22.7	23.1	
	3H	20.8	21.7	21.3	22.1	22.5	21.7	22.6	22.1	23.0	23.4	
	4H	20.9	21.6	21.3	22.1	22.5	21.7	22.5	22.2	22.9	23.4	
	6H	20.8	21.5	21.3	22.0	22.5	21.7	22.3	22.1	22.8	23.3	
	8H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.4	21.6	22.2	22.1	22.7	23.2	
	12H	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	21.6	22.2	22.1	22.6	23.2	
8H	4H	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	21.6	22.3	22.1	22.7	23.2	
	6H	20.8	21.3	21.4	21.8	22.4	21.6	22.1	22.1	22.6	23.2	
	8H	20.8	21.3	21.4	21.8	22.4	21.6	22.0	22.1	22.6	23.1	
	12H	20.8	21.2	21.4	21.8	22.4	21.6	21.9	22.1	22.5	23.1	
12H	4H	20.8	21.3	21.3	21.8	22.4	21.6	22.2	22.1	22.6	23.2	
	6H	20.8	21.2	21.3	21.8	22.3	21.6	22.0	22.1	22.5	23.1	
	8H	20.8	21.2	21.4	21.7	22.3	21.6	21.9	22.1	22.5	23.1	
Variación de la posición del espectador para separaciones 5 entre luminarias												
S = 1.0H						+0.4 / -0.4		+0.2 / -0.2				
S = 1.5H						+1.3 / -2.4		+1.0 / -1.4				
S = 2.0H						+2.4 / -4.5		+2.3 / -4.2				
Tabla estándar						BK01			BK01			
Sumando de corrección						3.1			3.8			

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 4200lm Flujo luminoso total

Túnel del Boquete / Datos de planificación

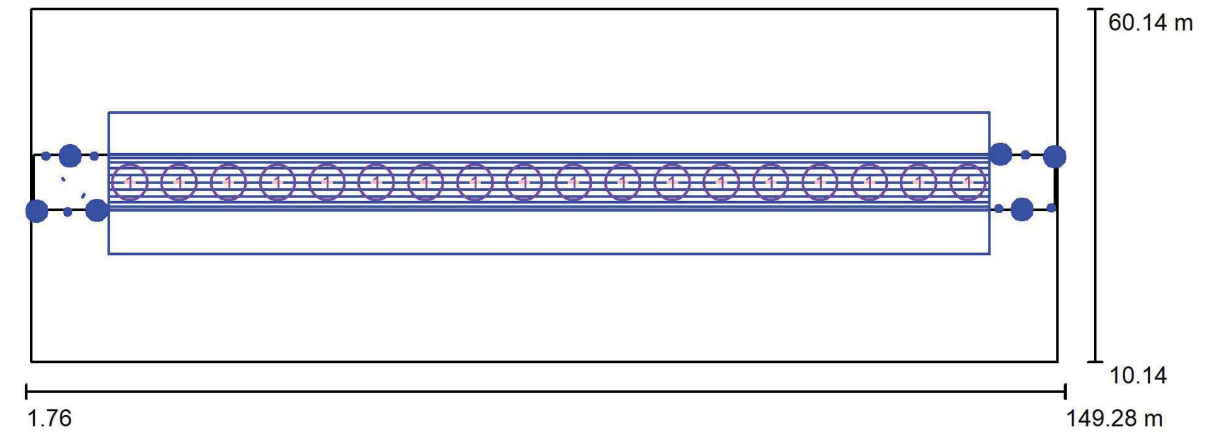

Factor mantenimiento: 0.75, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:1055

Lista de piezas - Luminarias


Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	18	PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB (1.000)	4200	4200	30.5
			Total: 75600	Total: 75600	549.0

signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Túnel del Boquete / Lista de luminarias

18 Pieza PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB
Nº de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 45 86 98 96 100
Lámpara: 1 x LED42S/840 (Factor de corrección 1.000).




signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Túnel del Boquete / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB
4200 lm, 30.5 W, 1 x 1 x LED42S/840 (Factor de corrección 1.000).

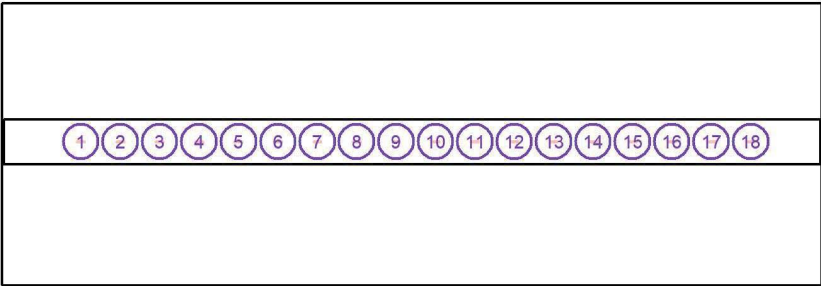

Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	16.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
2	23.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
3	30.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
4	37.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
5	44.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
6	51.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
7	58.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
8	65.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
9	72.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
10	79.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
11	86.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
12	93.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
13	100.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
14	107.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
15	114.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
16	121.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
17	128.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0
18	135.500	35.587	4.000	0.0	0.0	90.0



signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com


Túnel del Boquete / Rendering (procesado) en 3D



signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com


Túnel del Boquete / Rendering (procesado) de colores falsos

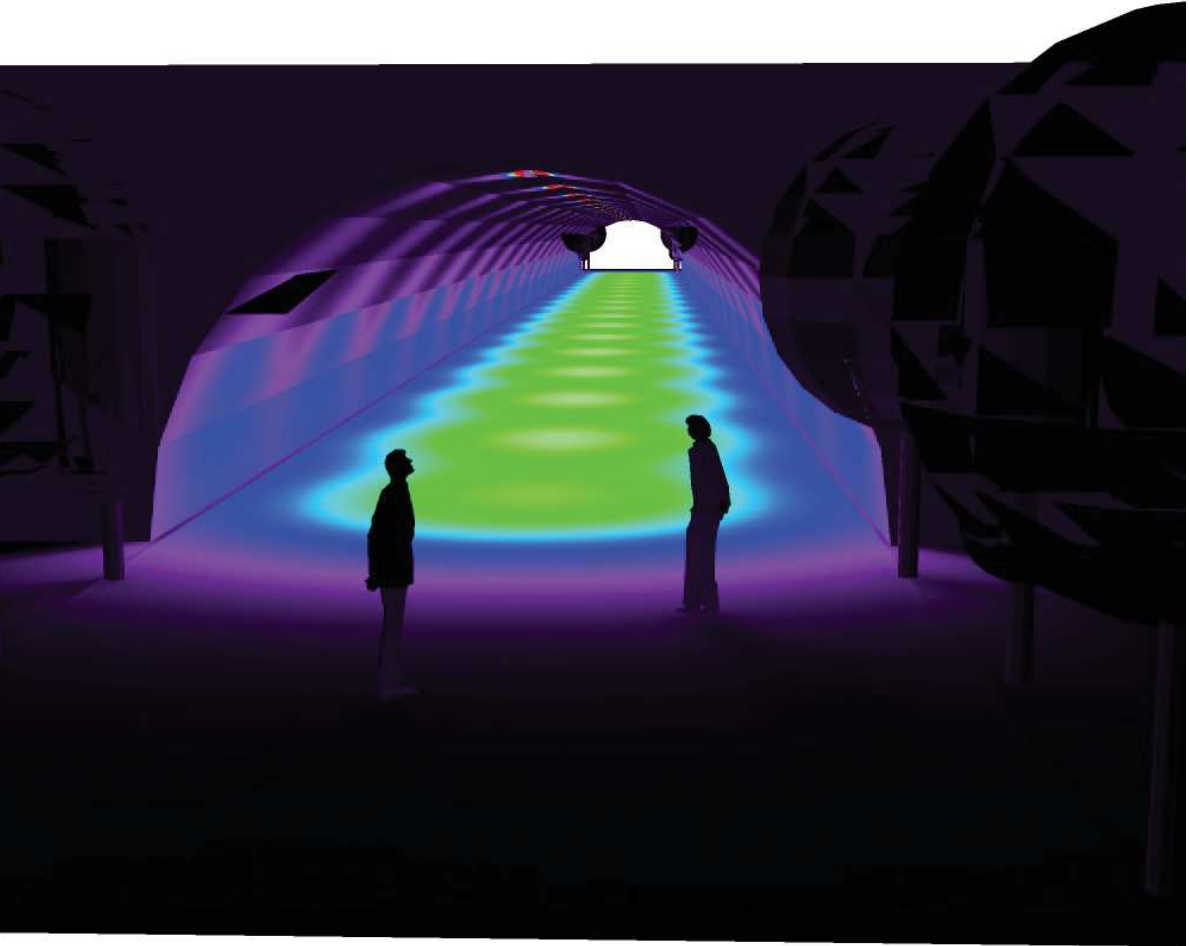

signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com


Túnel del Boquete / Previsualización Ray-Trace 1

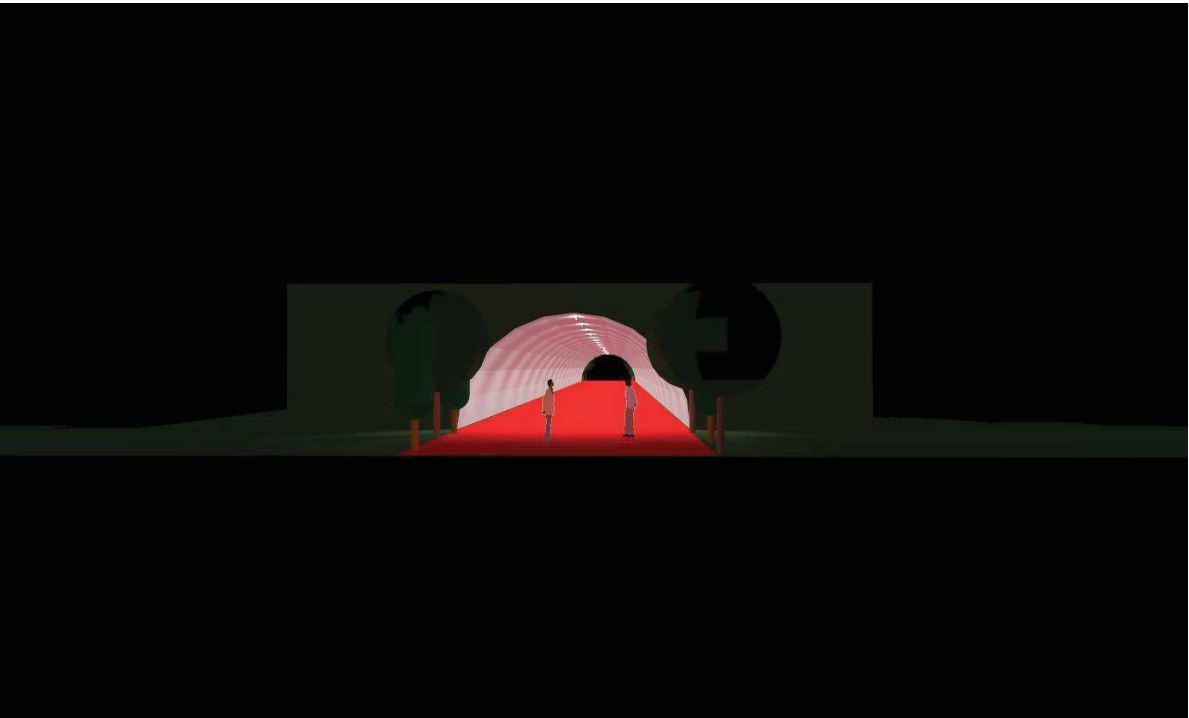

signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Túnel del Boquete / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

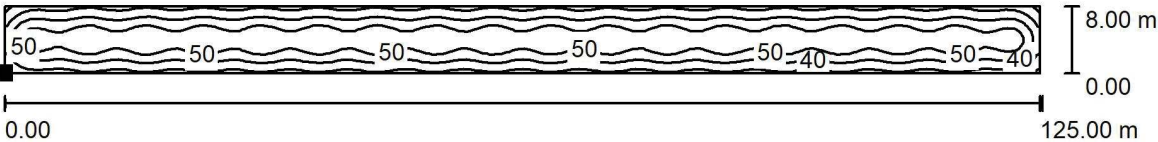

Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(13.519 m, 31.584 m, 0.000 m)



Valores en Lux, Escala 1 : 894


Trama: 128 x 32 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
44	19	60	0.433	0.317

signify


Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Túnel del Boquete / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

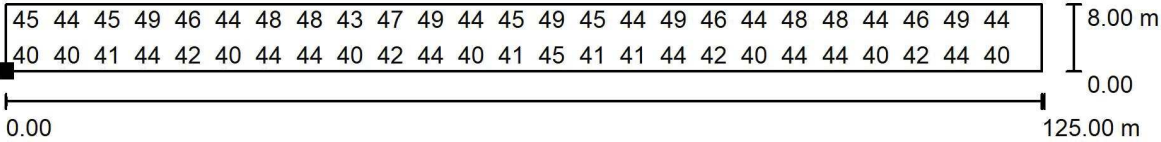

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(13.519 m, 31.584 m, 0.000 m)

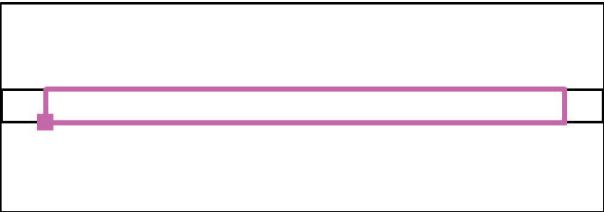

Trama: 128 x 32 Puntos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
44	19	60	0.433	0.317

signify

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com



Calle 50lux / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.75

Disposiciones de las luminarias

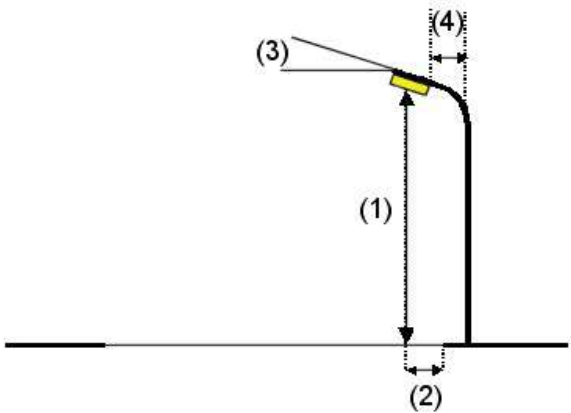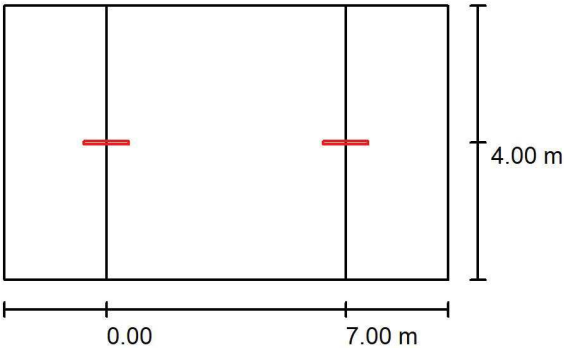


Luminaria: PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 7.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.904 m
Saliente sobre la calzada (2): 4.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 51 cd/klm
con 80°: 16 cd/klm
con 90°: 8.82 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6.

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com


Calle 50lux / Lista de luminarias

PHILIPS WT470C L1300 1 xLED42S/840 VWB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4200 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4200 lm
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 45 86 98 96 100
Lámpara: 1 x LED42S/840 (Factor de corrección 1.000).



Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Calle 50lux / Resultados luminotécnicos

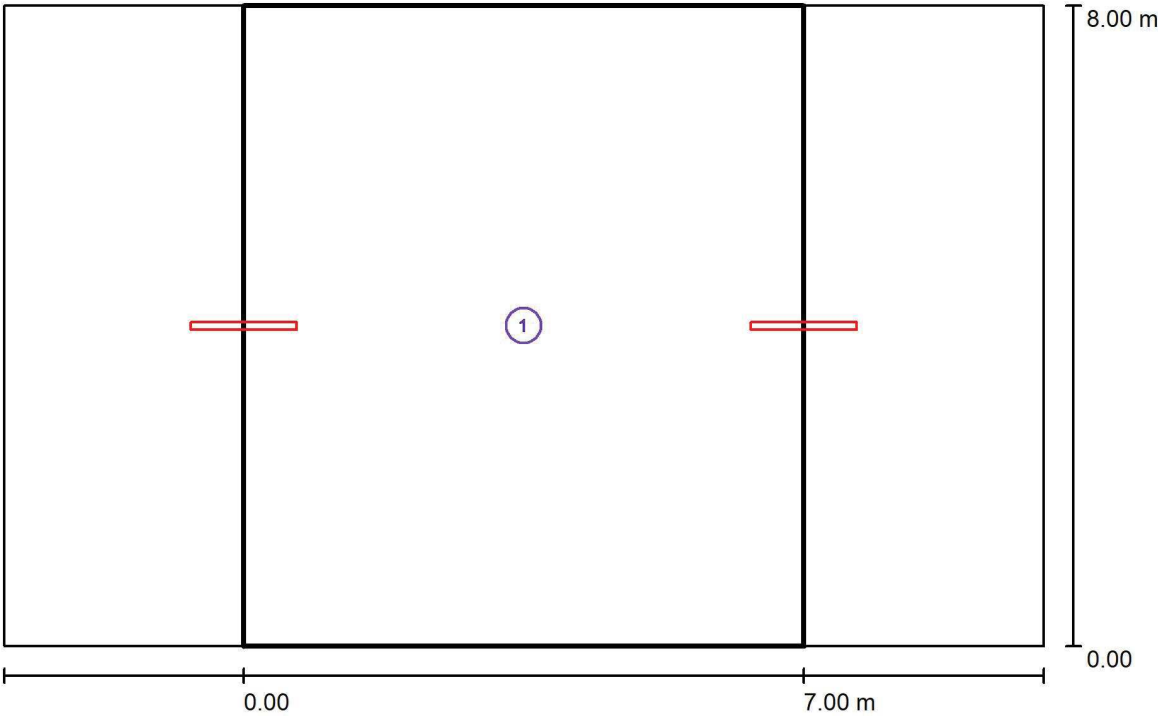

Factor mantenimiento: 0.75 Escala 1:93

Lista del recuadro de evaluación


- 1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 7.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	41.83	0.66
Valores de consigna según clase:	≥ 30.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓




Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Calle 50lux / Rendering (procesado) en 3D

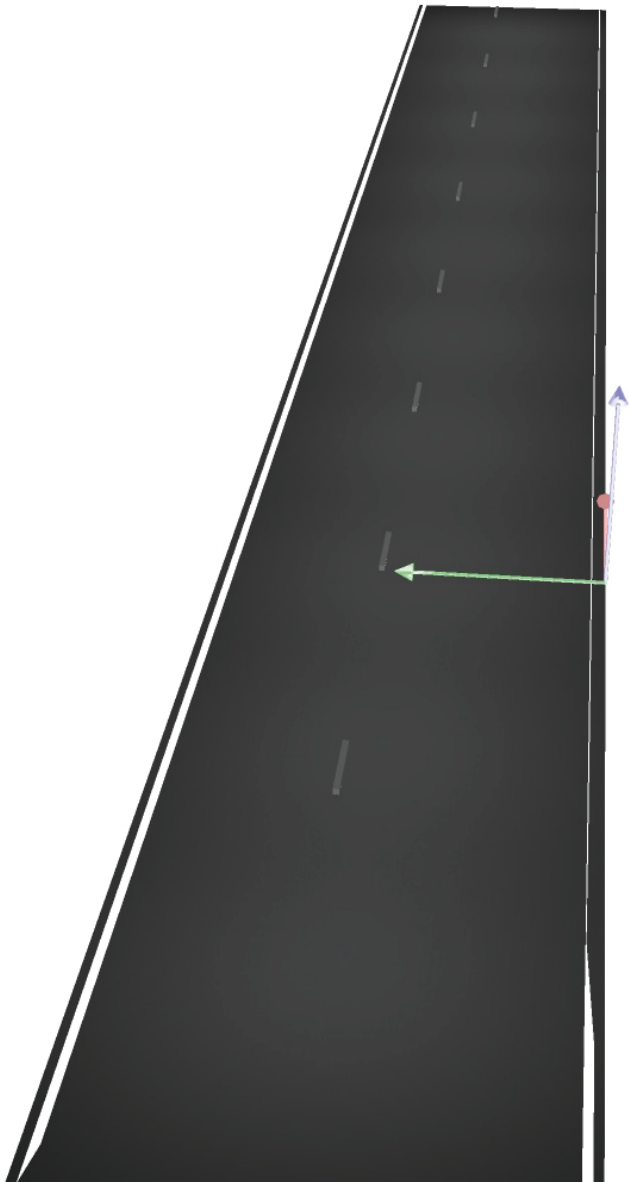

Proyecto elaborado por Gotzon Beraza
Teléfono 618.954.421
Fax
e-Mail gotzon.beraza@signify.com

Calle 50lux / Rendering (procesado) de colores falsos

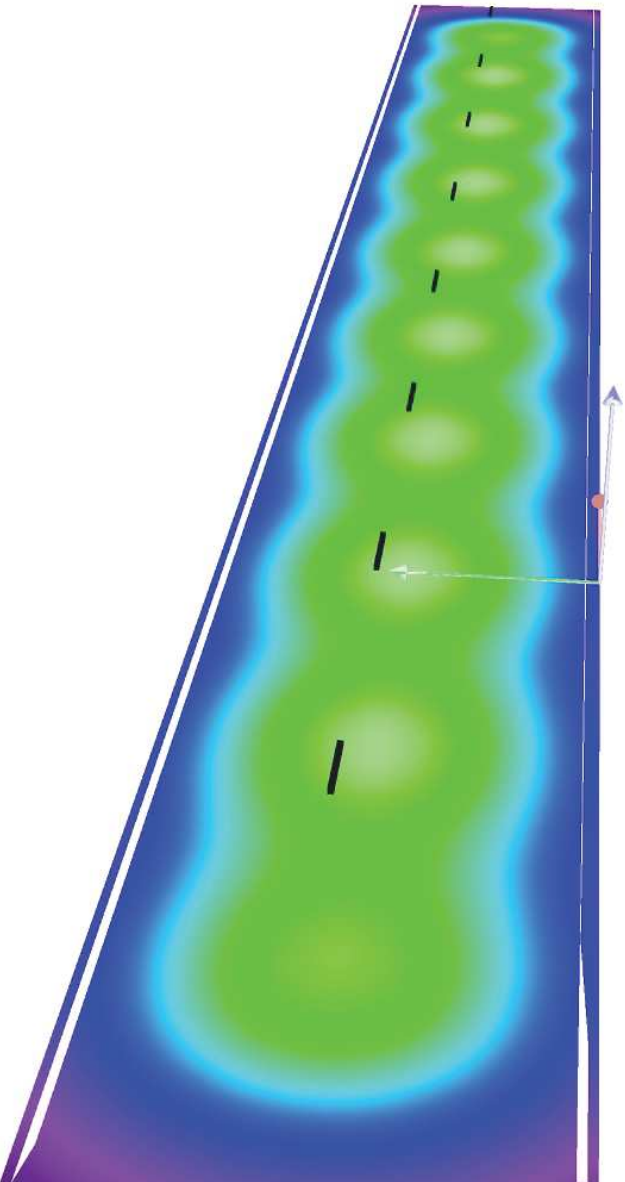

lx